


Poz.	Nosaukums	Skaits	Izmērs	Specifikācija
1	Tvertne	1	Ø1250x4470	GRP
2	Sūkņi Q-4 l/s, H-10,6m	2	DN 40	SEG.40.15.2.50B
3	Rupjo frakciju grozs	1 kompl.		EN1.4301
4	Iepļūdes caurule	1	OD250	PVC
5	Nažveida aizbīdnis	1	DN 250	Cyl
6	Vadules	1 kompl.		EN1.4301
7	Apkalpes platforma	1 kompl.		GRP/EN1.4301
8	Kāpnes ar telesk. daļu	1		EN1.4301
9	Kāta pagarinājums	1 kompl.	Ø48,3	EN1.4301
10	Vāks ar izolāciju	1	Ø1300	GRP
11	Ventilācija	1	Ø110	GRP
12	Vadules	4	1"	S235 cinkots
13	Vaduļu turētājs	2		
14	Āķis	6	Ø 8	EN1.4301
15	Ievads pludiņu kabeļiem	4	Pg 13,5	
16	Šķērsstienis	2		GRP
17	El. ievada caurule	1	Ø 110	GRP
18	Sensora caurule	1	DN50	PVC-U
19	Lodveida krāns	1	1/2 "	
20	Spiediena caurules	1 kompl.	DN50	EN1.4301
21	Izplūdes caurule	1	DN65	EN1.4301
22	Aizbīdnis	2	DN 50	AVK
23	Pretvārsts	2	DN 50	AVK
24	Kronšteins	2 kompl.		GRP
25	Kēde ar šeikeļiem	2 kompl.	Ø6; L=4200	EN1.4301
26	Sūkņa pēda	2	DN 40	
27	Austiņa pacelšanai	2		Tēr. 37.Cinkots
28	Izolācija	1 kompl.	50x 1200	GRP/ PU
29	Dzelzbetona pamatne	1 kompl.		Sask. ar BK daļu
30	Sūkņu vadības skapis	1 kompl.		Ar piesl. SCADA

Piezīmes:

- Rasējums izstrādāts pēc SIA "GRUNDFOS Pumps Baltic" un SIA Scan-Plast Latvia (vai analogs) tehnoloģiskā piedāvājuma.
- Uzstādīšana ir jāveic saskaņā ar Scan-Plast Latvia instrukciju - SP Metode Nr. 5.(skatīt DOP daļas pielikumā)
- Sūkņa izslēgšanas atzīme 199.40, start1-199.55, start2-199.75, trauksme 199.85. Sūkņa ieslēgšanās skaits stundā -30reizes, KSS notekudeņu pieplūdes tilpums 0,9m3, lietderīgais tilpums 0,18m3.
- KSS automātika pieslēdzama esošai vadības automātikas sistēmai SCADA.

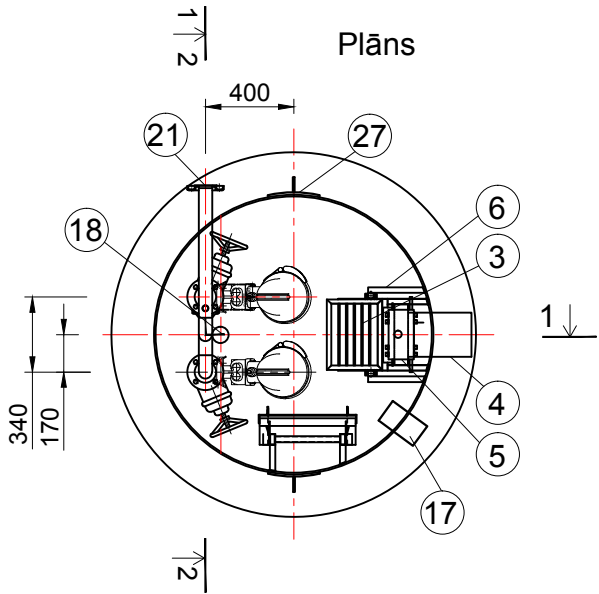

Līdzfinansētājs:



BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS: <b>EL</b> <b>Ekolat sia</b> Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R Daugavpils, LV-5401 I.Preču 30a tālr.654-24646				PASŪTĪTĀJS: <b>Rūpe SIA</b> <b>SIA "RŪPE"</b> Reģ.Nr.53203000201, BRŪŽA IELĀ 6, ALŪKSNE, LV-4301		
AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	PROJEKTS: <b>KANALIZĀCIJAS TĪKLU PAPLAŠINĀŠANA ALŪKSNE</b>	PASŪTĪJUMA NUMURS:	2017-1/ALŪKSNE III
BŪVPR.D.VAD.	T.LOGINOVA		01.2018.		STADIJA:	BP
IZSTRĀDĀJA	J.MACIJEVSKIS		01.2018.		MARKA:	TN
PĀRBAUDĪJA	T.LOGINOVA		01.2018.		LAPAS NR.:	3
FAILS:				RASĒJUMS: <b>KSS-1 (MERĶEĻA) PLĀNS.GRIEZUMI.</b>	KOPĒJO LAPU SKAITS:	9
					MĒROGS:	b/m
					ARHĪVA REĢ. NUMURS:	.....