


KSS-4 (ŠĶŪŅU) PLĀNS.GRIEZUMI.

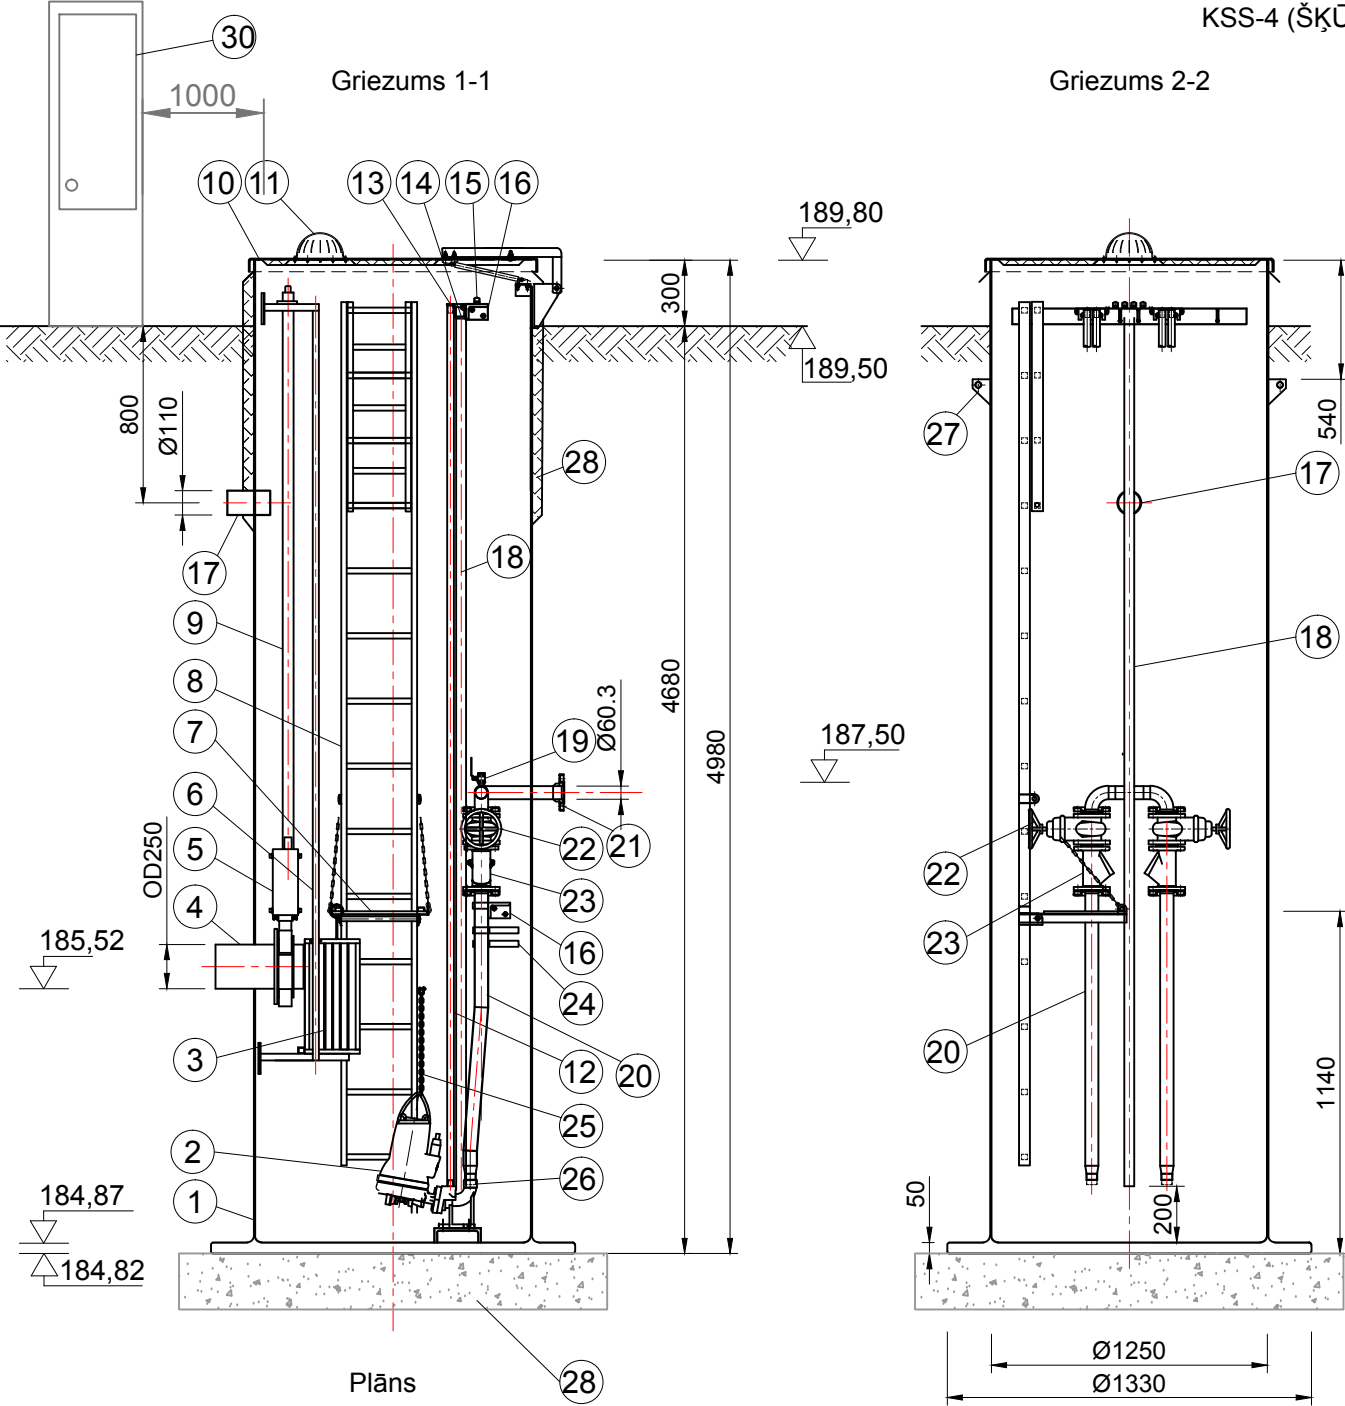

Poz.	Nosaukums	Skaits	Izmērs	Specifikācija
1	Tvertne	1	Ø1250x4980	GRP
2	Sūkņi Q-2 l/s, H-7.1m	2	DN 40	SEG.40.09.2.50B
3	Rupjo frakciju grozs	1 kompl.		EN1.4301
4	Ieplūdes caurule	1	OD200	PVC
5	Nažveida aizbīdnis	1	DN 200	Cyl
6	Vadules	1 kompl.		EN1.4301
7	Apkalpes platforma	1 kompl.		GRP/EN1.4301
8	Kāpnes ar telesk. daļu	1		EN1.4301
9	Kāta pagarinājums	1 kompl.	Ø48,3	EN1.4301
10	Vāks ar izolāciju	1	Ø1300	GRP
11	Ventilācija	1	Ø110	GRP
12	Vadules	4	1"	S235 cinkots
13	Vaduļu turētājs	2		
14	Āķis	6	Ø 8	EN1.4301
15	Ievads pludiņu kabeļiem	4	Pg 13,5	
16	Šķērssienis	2		GRP
17	El. ievada caurule	1	Ø 110	GRP
18	Sensora caurule	1	DN50	PVC-U
19	Lodveida krāns	1	1/2 "	
20	Spiediena caurules	1 kompl.	DN50	EN1.4301
21	Izplūdes caurule	1	DN65	EN1.4301
22	Aizbīdnis	2	DN 50	AVK
23	Pretvārsts	2	DN 50	AVK
24	Kronšteins	2 kompl.		GRP
25	Kēde ar šeikeļiem	2 kompl.	Ø6; L=4200	EN1.4301
26	Sūkņa pēda	2	DN 40	
27	Austiņa pacelšanai	2		Tēr. 37.Cinkots
28	Izolācija	1 kompl.	50x 1200	GRP/ PU
29	Dzelzbetona pamatne	1 kompl.		Sask. ar BK daļu
30	Sūkņu vadības skapis	1 kompl.		Ar piesl. SCADA

- Piezīmes:
1. Rasējums izstrādāts pēc SIA "GRUNDFOS Pumps Baltic" un SIA Scan-Plast Latvia (vai analogs) tehnoloģiskā piedāvājuma.
  2. Uzstādīšana ir jāveic saskaņā ar Scan-Plast Latvia instrukciju - SP Metode Nr. 5. (skatīt DOP daļas pielikumā)
  3. Sūkņa izslēgšanas atzīme 185.14, start1-185.21, start2-185.41, trauksme 185.51. Sūkņa ieslēgšanās skaits stundā -30reizes, KSS notekūdeņu pieplūdes tilpums 0,79m<sup>3</sup>, lietderīgais tilpums 0,09m<sup>3</sup>.
  4. KSS automātika pieslēdzama esošai vadības automātikas sistēmai SCADA.

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS: <div></div> <div><b>Ekolat sia</b> Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R Daugavpils, LV-5401 1.Preču 30a tālr.654-24646</div>				PASŪTĪTĀJS: <div></div> <div><b>SIA "RŪPE"</b> Reģ.Nr.53203000201, BRŪŽA IELĀ 6, ALŪKSNE, LV-4301</div>			
AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	PROJEKSTS:  KANALIZĀCIJAS TĪKLU PAPLAŠINĀŠANA ALŪKSNE		PASŪTĪJUMA NUMURS:	2017-1/ALŪKSNE III
BŪVPR.D.VAD.	T.LOGINOVA		01.2018.			STADIJA:	BP
IZSTRĀDĀJA	J.MACIJEVSKIS		01.2018.			MARKA:	TN
PĀRBAUDĪJA	T.LOGINOVA		01.2018.			LAPAS NR.:	9
				RASĒJUMS:  KSS-4 (ŠĶŪŅU) PLĀNS. GRIEZUMI		KOPĒJO LAPU SKAITS:	9
						MĒROGS:	b/m
FAILS:						ARHĪVA REĢ. NUMURS:	.....

Līdzfinansētājs:

NACIONĀLAIS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020

EUROPA SAVIENĪBA Kohēzijas fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ